

Elektrivõrgu liitumispunktide asukohad

Liitumispunkt elektrivõrguga määrab ära piiri kliendi (ostja) ja võrguettevõtte vastutuse vahel. Liitumispunkti asukoht on kirjas Teie võrgulepingus ja Elektrilevi kodulehel sisselogitavas iseteeninduses. Alltoodud joonised enamlevinud liitumispunktide kohta aitavad lepingus toodud kirjelduse ja liitumispunkti füüsilise asukoha lihtsamini kokku viia.




elektrilevi

Püsime ühenduses

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

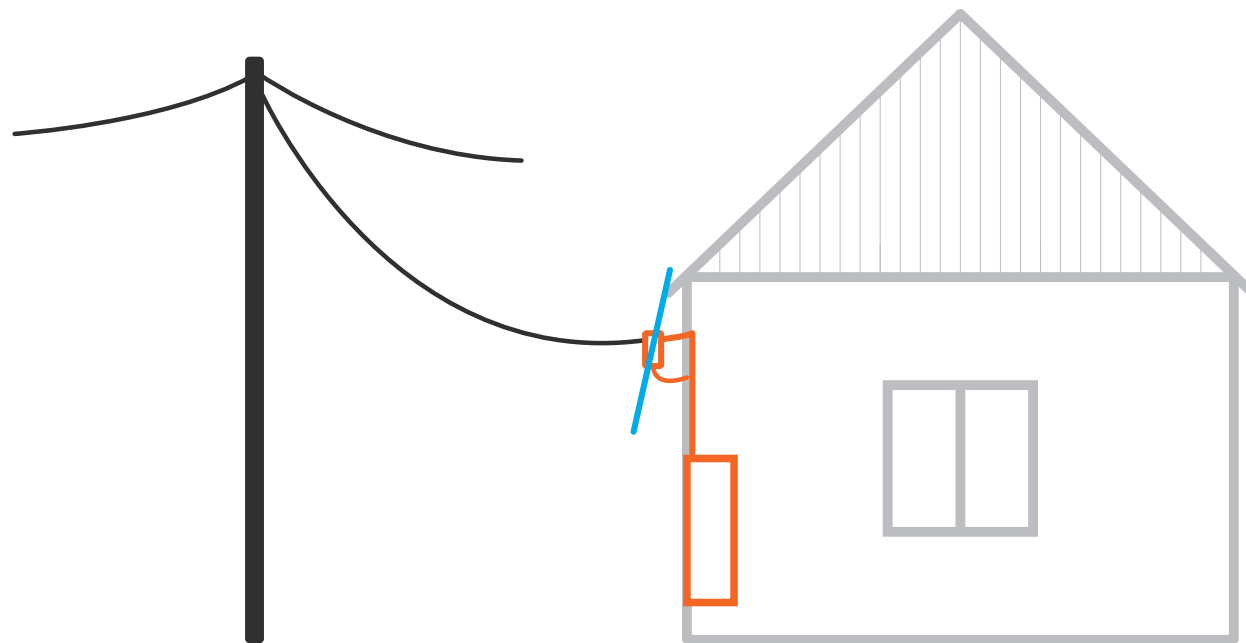

Õhuliini sisestusvisangul hoone seinal. Möötekilp kuulub ostjale.

Liitumispunkt asub õhuliini sisestusvisangu klemmidel või isolaatoritel hoone seinal – ühendusklemmid kuuluvad võrguettevõtjale, alates ühendusklemmidest algav sisestus ja kinnituskonstruktsioon kuulub ostjale.


Möötekilp kuulub ostjale, kilbis olev arvesti kuulub võrguettevõtjale.

Isolaatorid koos kinnituskonksudega või õhukaabli kinnituskonksud kuuluvad ostjale, õhukaabli klemmid võrguettevõtjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

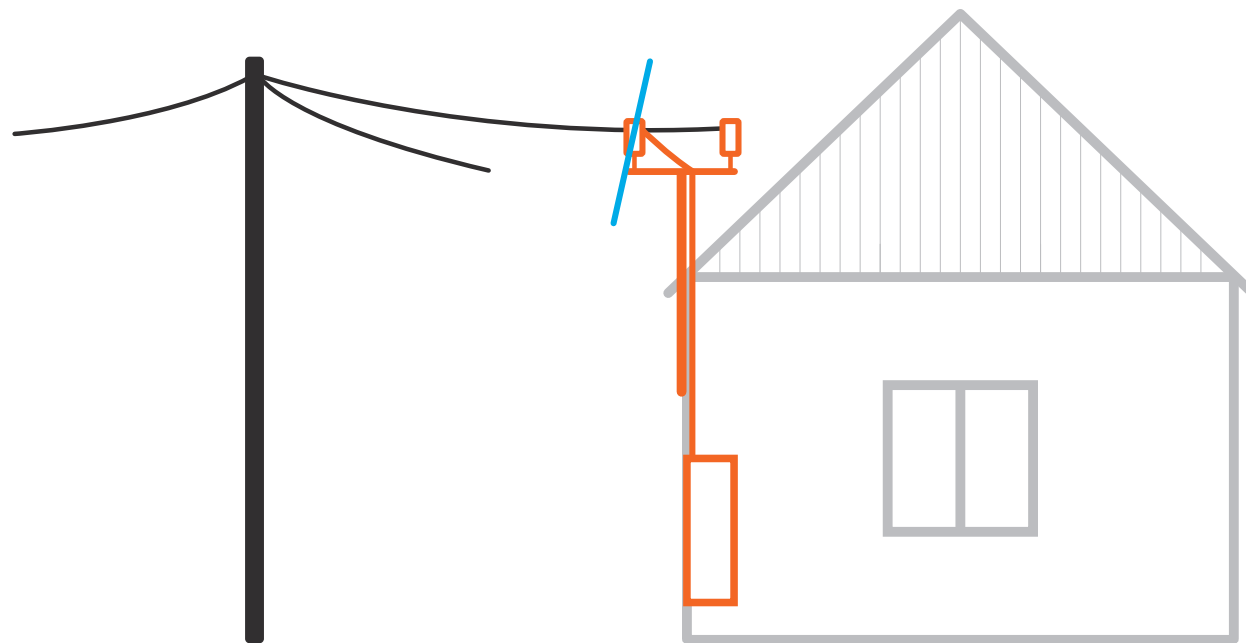

Õhuliini sisestusvisangul torupüstikul. Möötekilp kuulub ostjale.


Liitumispunkt asub õhuliini sisestusvisangu torupüstiku isolaatoritel või klemmidel – ühendusklemmid kuuluvad võrguettevõtjale, torupüstik ja sisestus alates ühendusklemmidest kuulub ostjale.

Möötekilp kuulub ostjale, kilbis olev arvesti kuulub võrguettevõtjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

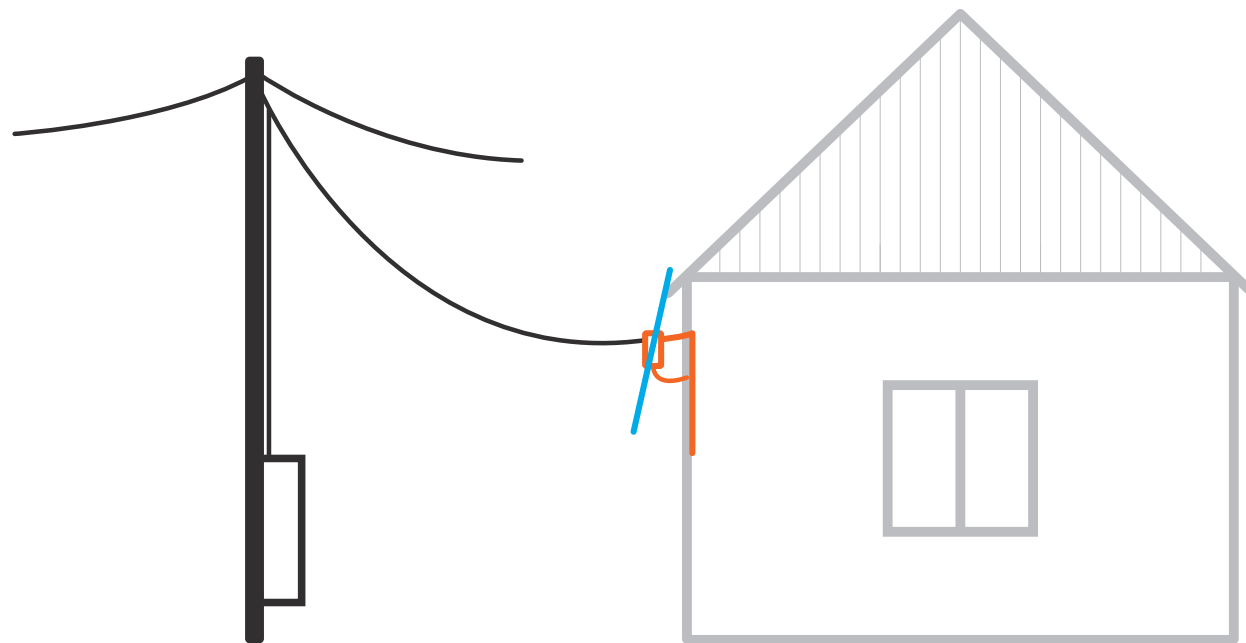

Õhuliini sisestusvisangul hoone seinal. Võrguettevõtja mõõtekilp.

Liitumispunkt asub õhuliini sisestusvisangu klemmidel või isolaatoritel hoone seinal – ühendusklemmid kuuluvad võrguettevõtjale, alates ühendusklemmidest algav sisestus ja kinnituskonstruktsioon kuulub ostajale.


Mõõtekilp kuulub võrguettevõtjale.

Isolaatorid koos kinnituskonksudega või õhukaabli kinnituskonksud kuuluvad ostjale, õhukaabli klemmid võrguettevõtjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

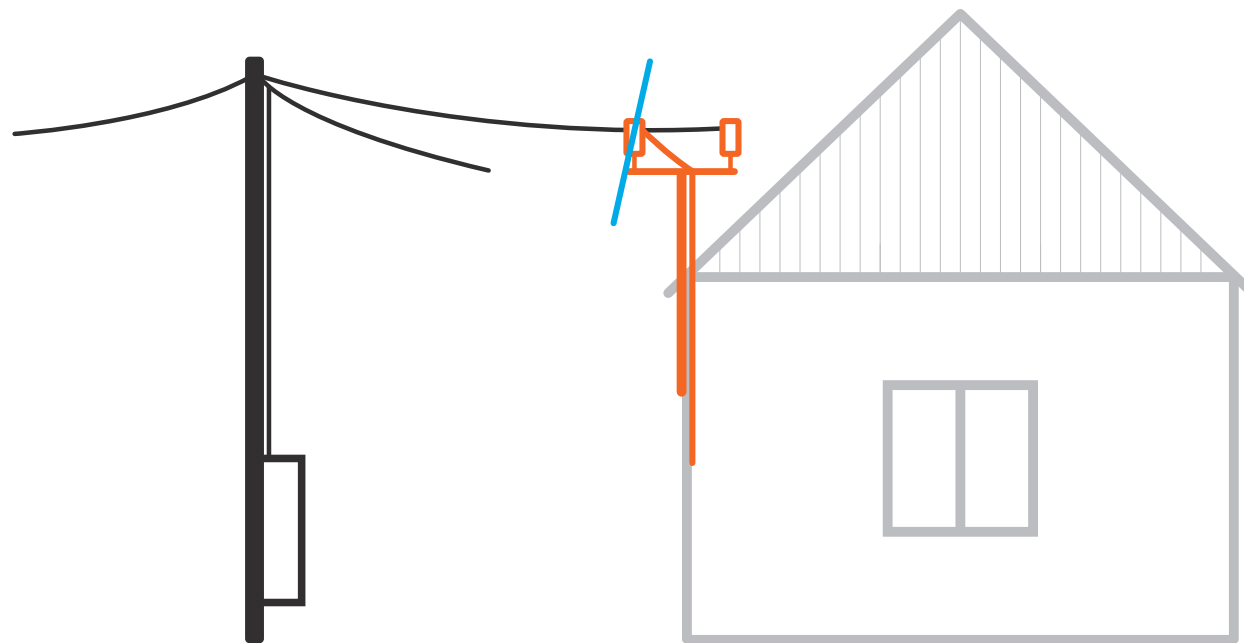

Õhuliini sisestusvisangul torupüstikul. Võrguettevõtja mõõtekilp.

Liitumispunkt asub õhuliini sisestusvisangu torupüstiku klemmidel või isolaatoritel – ühendusklemmid kuuluvad võrguettevõtjale, torupüstik ja sisestus alates ühendusklemmidest kuuluvad ostjale.


Mõõtekilp kuulub võrguettevõtjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.


Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

a)

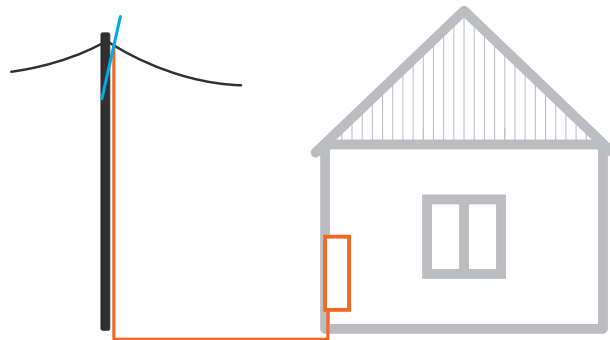

b)

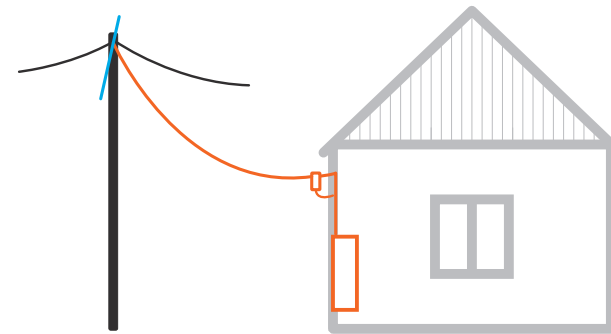


Sisestuskaabli ühendusel õhuliini mastis.

Liitumispunkt asub sisestuskaabli ühendusel õhuliini mastis – ühendusklemmid kuuluvad võrguettevõtjale, kaabel alates ühendusklemmidest kuulub ostjale. Mõõtekilp asub ostja elektripaigaldises ja kuulub ostjale, kilbis olev arvesti kuulub võrguettevõtjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

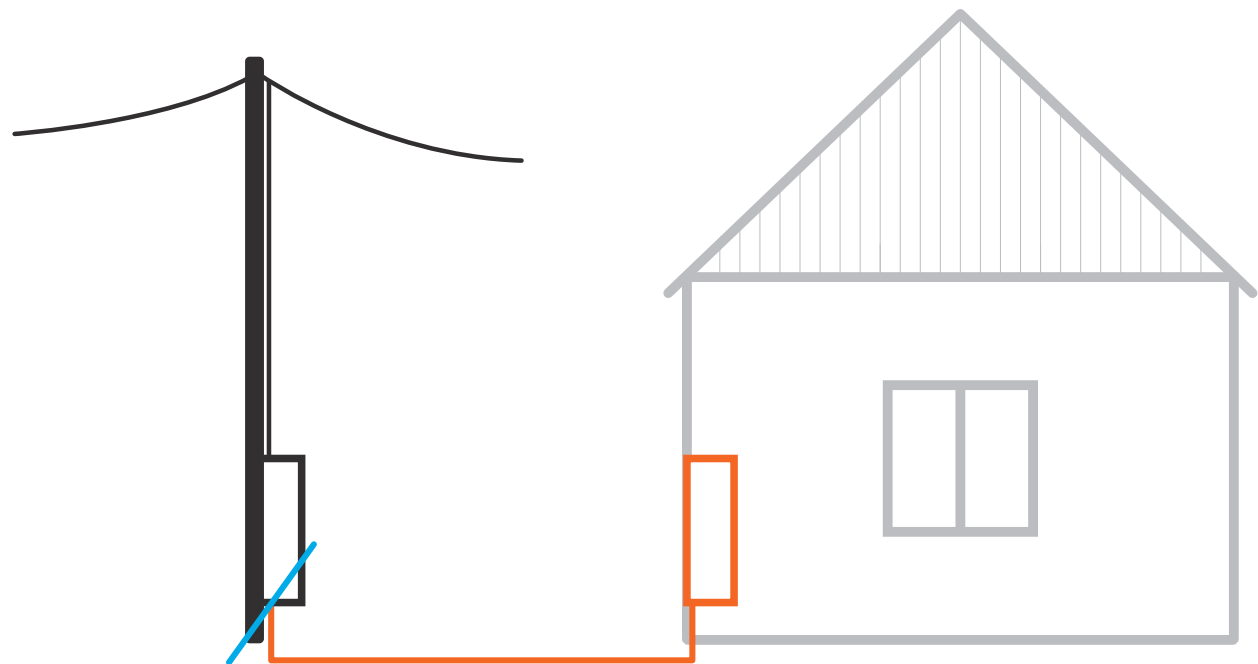

Sisestuskaabli ühendusel mastile paigaldatud vahekilbis.


Liitumispunkt asub sisestuskaabli ühendusel mastile paigaldatud vahekilbis – vahekilbist ostja elektripaigaldisse minev sisestuskaabel koos kaablikingadega kuulub ostjale.

Mõõtekilp asub ostja elektripaigaldises ja kuulub ostjale, kilbis olev arvesti kuulub võrguettevõtjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

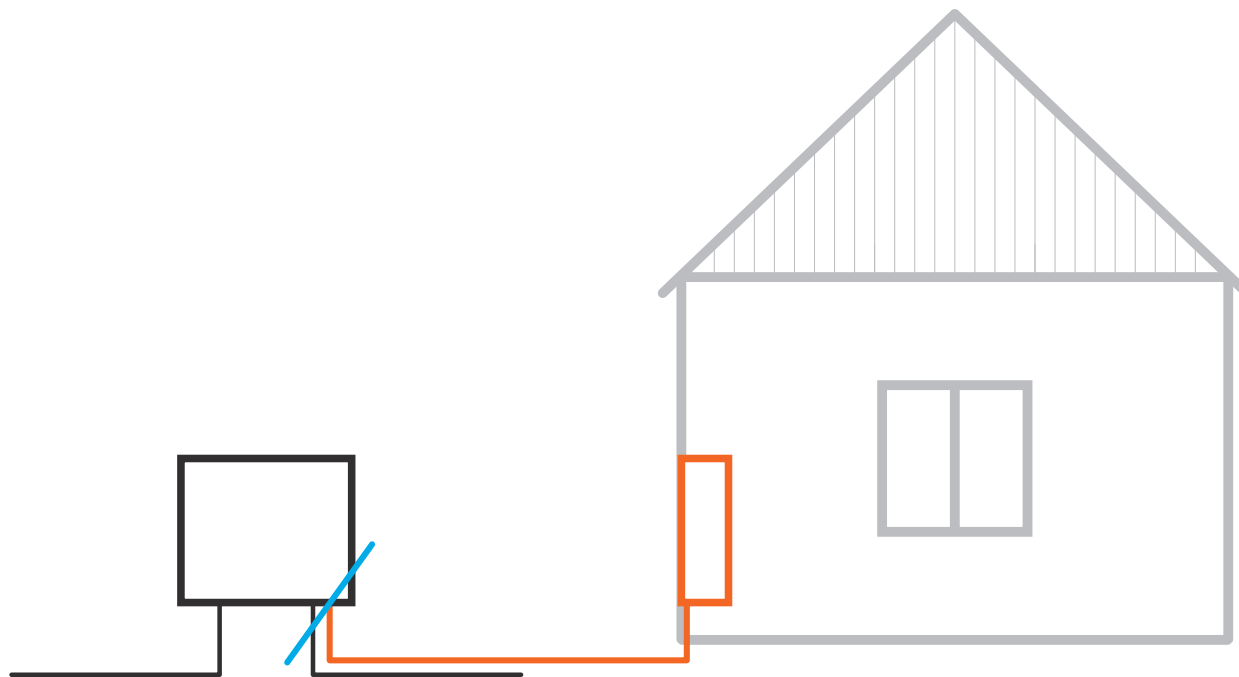

Ostja toitekaabli kingadel transiitkilbis.

Liitumispunkt asub ostja toitekaabli kingadel transiitkilbis (kaabel koos kaablikingadega kuulub ostjale).

Mõõtekilp asub ostja elektripaigaldises ja kuulub ostjale, kilbis oleb arvesti kuulub võrguettevõtjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.


Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

a)



b)

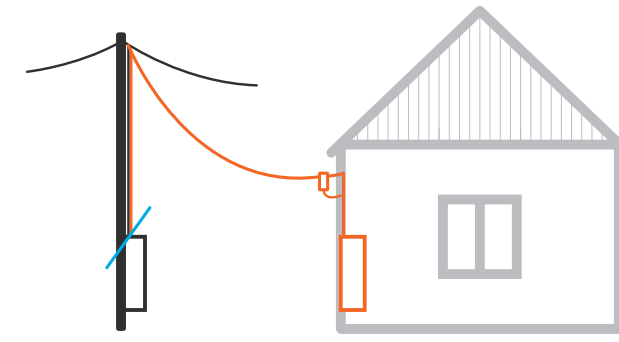


Ostja toitekaabli kingadel liitumiskilbis, mis asub võrguettevõtja mastil.

Liitumispunkt asub liitumiskilbis, mis asub võrguettevõtjale kuuluval mastil. Kaabel koos kaabli otsas olevate kaablikingadega alates liitumiskilbist kuulub ostjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

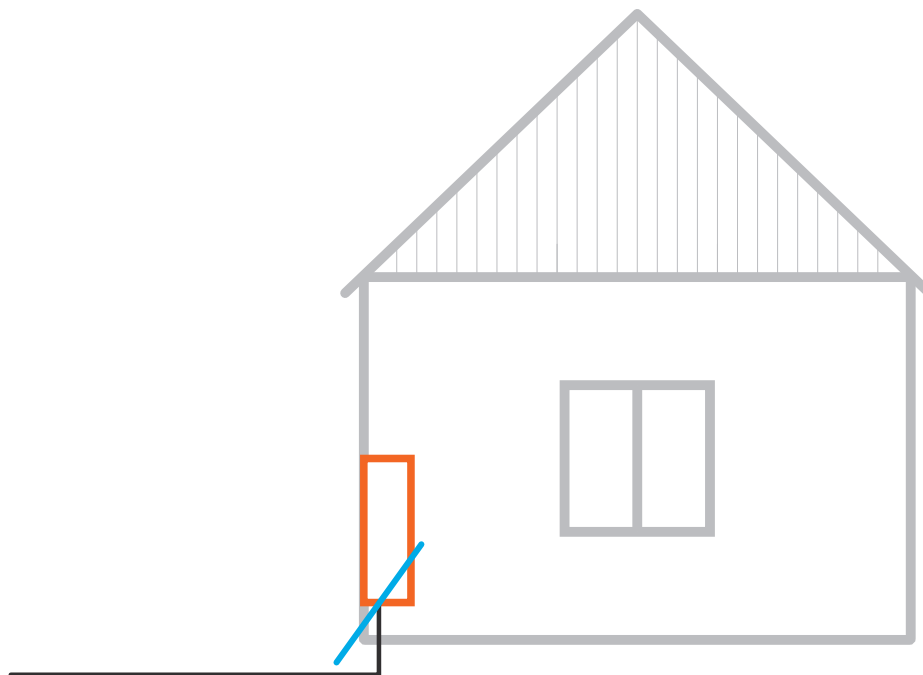


Võrguettevõtja kaabli kingadel ostja elektripaigaldises.

Liitumispunkt asub võrguettevõtja kaabli kingadel ostja elektripaigaldises. Hoonesse sisenev kaabel (koos kaablikingadega) kuulub võrguettevõtjale. Mõõtekilp kuulub ostjale, kilbis olev arvesti kuulub võrguettevõtjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

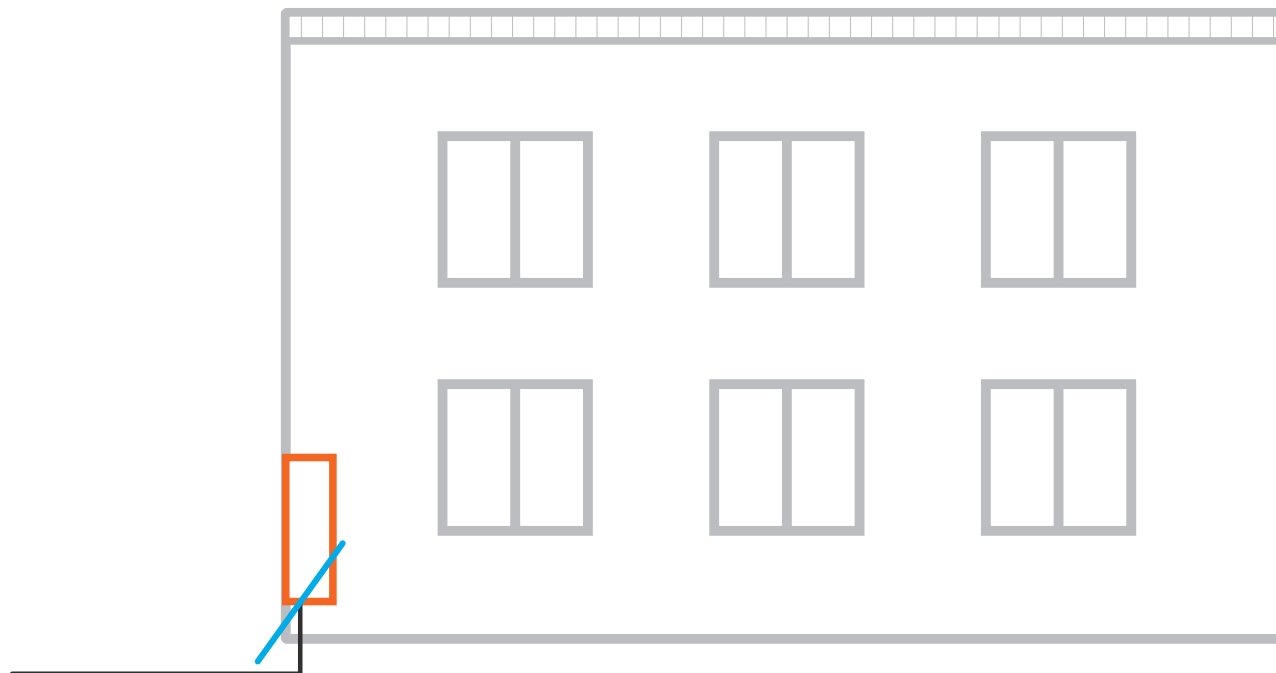

Korterelamu peakilbis liitumispunkti kaitsme elamupoolsetel klemmidel.

Liitumispunkt asub maakaablivõrgus korterelamu peakilbis liitumispunkti kaitsme elamupoolsetel klemmidel.


Korterelamu peakilp kuulub ostjale.

Võrguettevõtjale kuuluvad võrguettevõtja jaotuses asuvad elektripaigaldise osad (nt. liitumispunkti kaitsmed, ümberlülitid, välja arvatud tuletõrjeautomaatika komponendid).

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

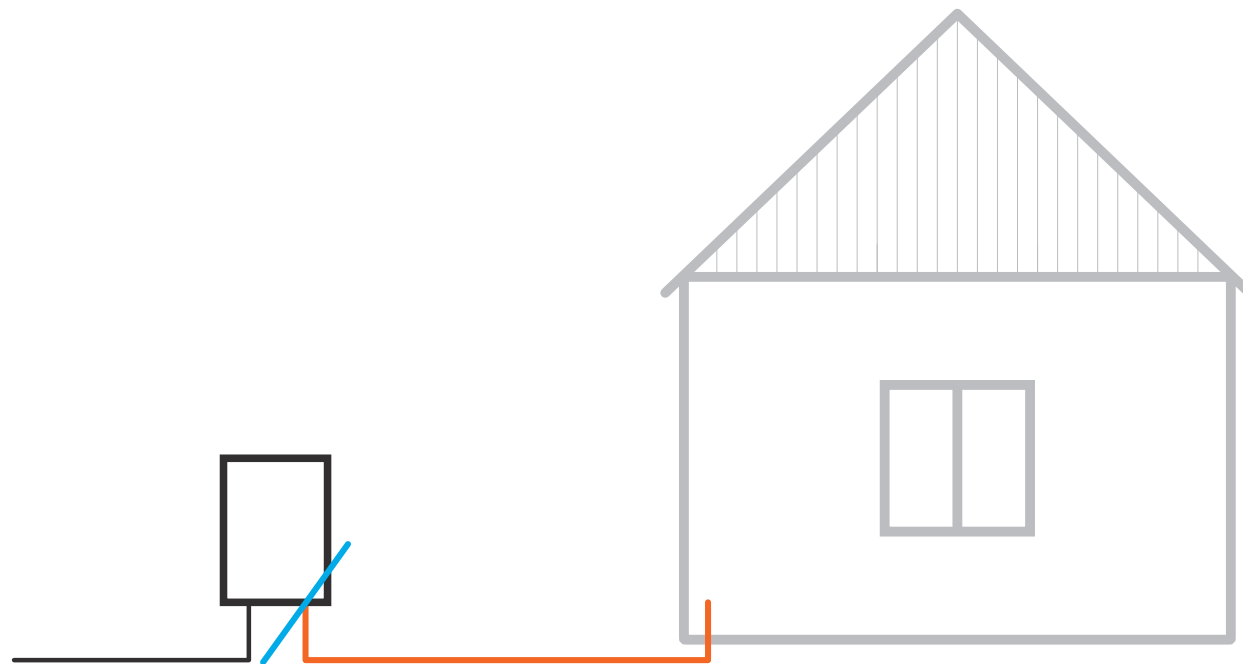

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.


Liitumispunkt asub kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.

Liitumiskilbist ostja elektripaigaldisse minev kaabel koos kaablikingadega kuulub ostjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

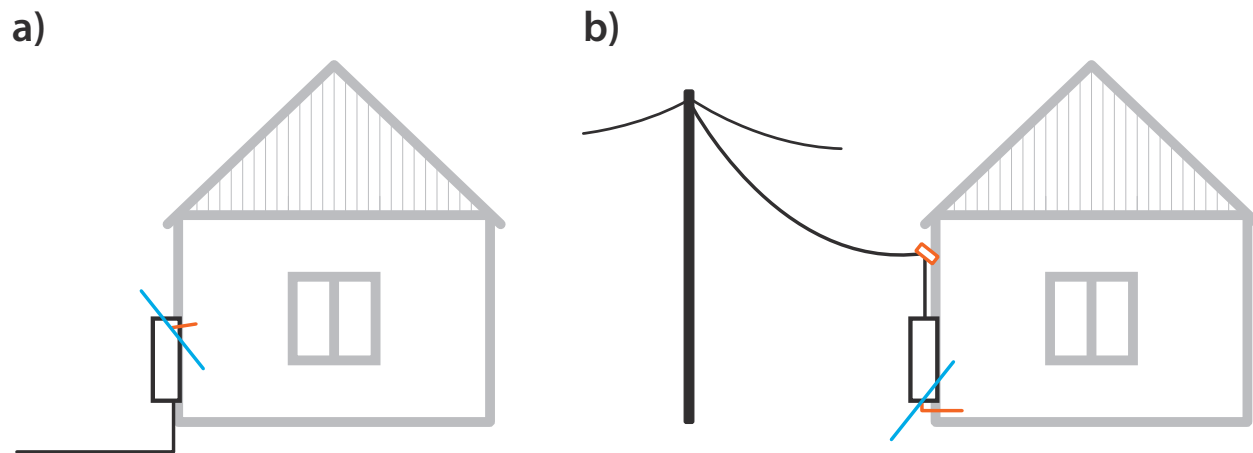


Hoone seinal asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.

Liitumispunkt asub hoone seinal asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel. Liitumiskilbist ostja elektripaigaldisse minev kaabel koos kaablikingadega kuulub ostjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

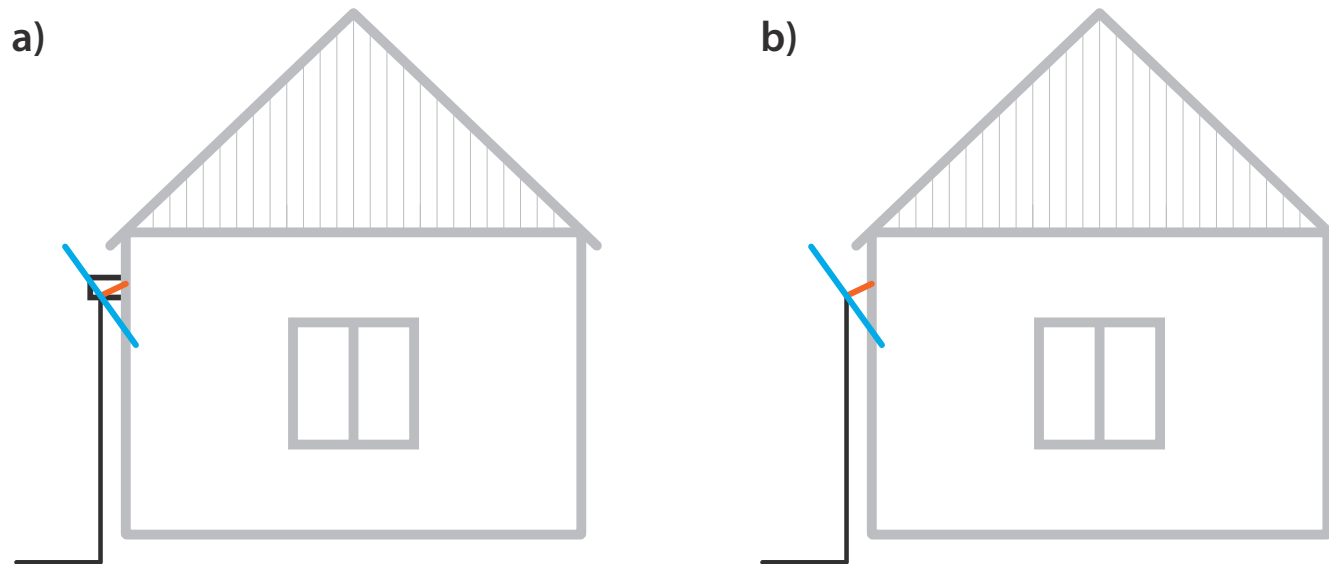

Ostja toitekaabli otstel hoone seinal paikneval kaabliühendusel.


Liitumispunkt asub pärast õhuliini maakaablisse viimist ostja toitekaabli otstel hoone seinal paikneval kaabliühendusel.

Kaabliühendus võib paikneda kaabliühenduskarbis (a) või ühenduskatete all (b).

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

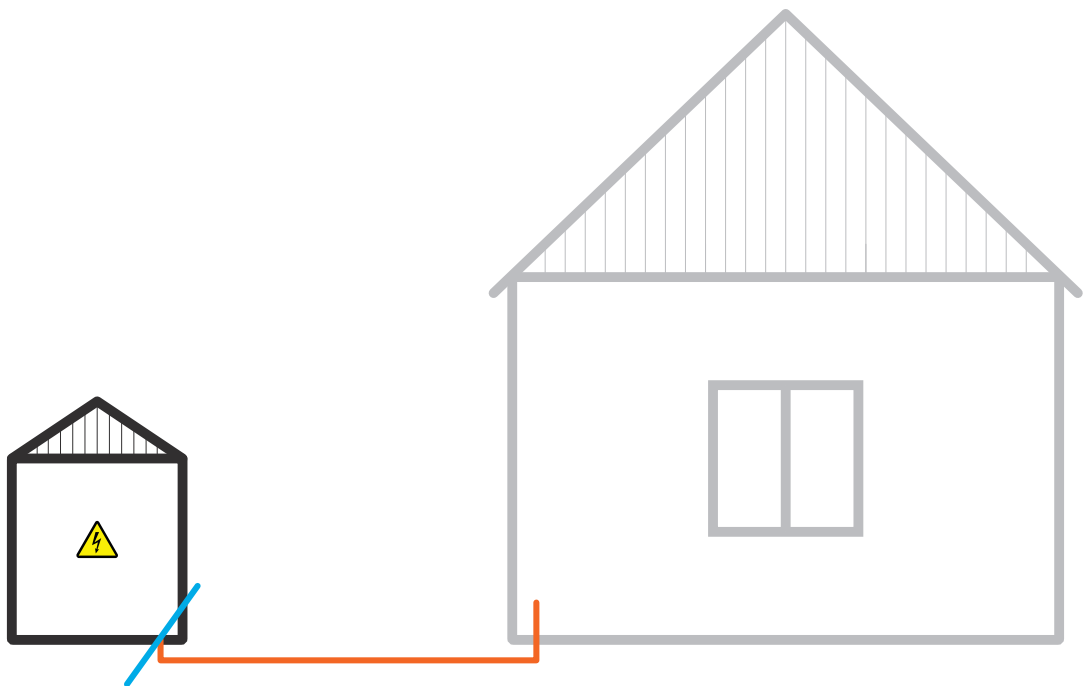


Ostja toitekaabli kingadel alajaama 0,4 kV jaotusseadmes.

Liitumispunkt asub 6,10,15,20/0,4 kV alajaama 0,4 kV jaotusseadmes.
Liitumiskilbist ostja elektripaigaldisse minev kaabel koos kaablikingadega kuulub ostjale.

Mustaga märgitud võrk kuulub Elektrilevile.

Sinisega on tähistatud liitumispunkt. Liitumispunkt on ühenduskoht võrgu ja ostjale kuuluva elektripaigaldise vahel.

Oranžiga märgitud elektripaigaldis kuulub ostjale.

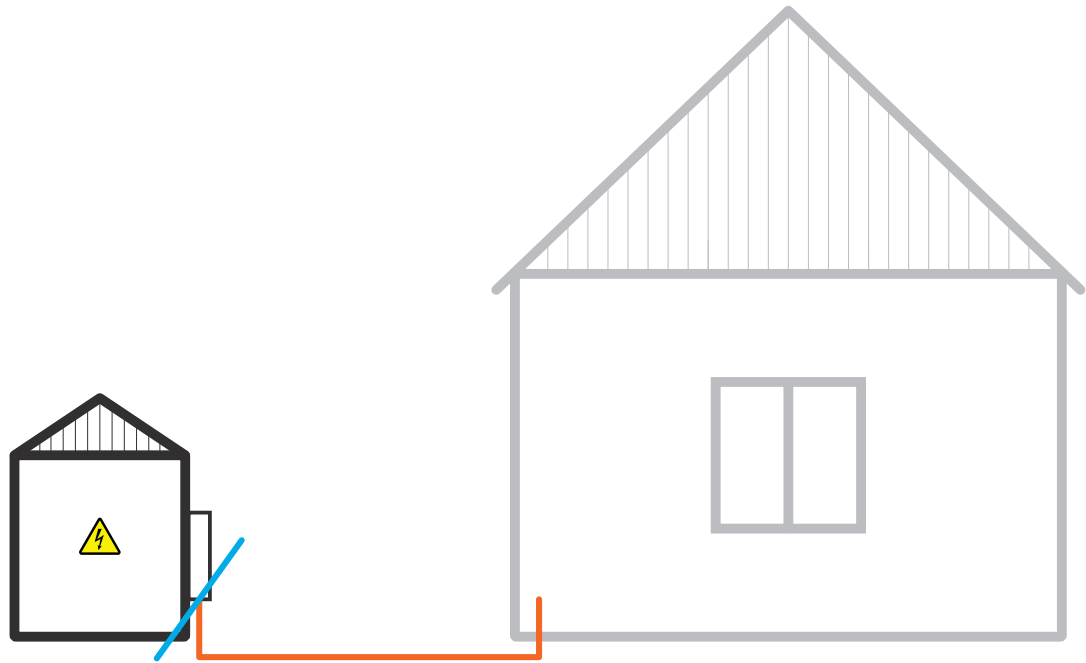

Ostja toitekaabli kingadel alajaama konstruktsioonil või alajaama kõrval eraldi alusel asuvas kilbis.

Liitumispunkt asub 6, 10, 15, 20/0,4 kV alajaama konstruktsioonil või alajaama kõrval asuvas liitumiskilbis.

Liitumiskilbist ostja elektripaigaldisse minev kaabel koos kaablikingadega kuulub ostjale.